

| | |
|------------------------------|--------------|
| OBEC OCHODNICA | |
| - 3 -05- 2023 | |
| diarie číslo: OU 204/2023 | Číslo spisu: |
| Prílohy: | Wbavuje: |

Obec Ochodnica
Obecný úrad č. 121
023 35 Ochodnica

Vec:

Oznámenie o začatí stavby (podľa § 58 a § 58a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 8 a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z.)

Stavebník:

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Raičianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151, IČ DPH: SK2022187453

V zastúpení:

PETROSTAV SK, s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46278605, IČ-DPH: SK2023317065

Miesto stavby: „13590 – Ochodnica – Začiatok obce – rekonštrukcia VN 109/usek/171,,

Pozemok, parcela číslo:

Katastrálne územie: Ochodnica

Parcely KN – C: 4685, 4665, 4659, 4658, 4660, 4647, 4646, 4645, 4638, 4639, 4637, 1625, 4895, 4770/1

Parcely KN – E: 826/1, 978, 980, 979, 988, 985, 986, 974

Návrh rieši rekonštrukciu jestvujúceho VN vzdušného vedenia č. 109, ktoré je fyzicky aj časovo opotrebované, s poškodenými podpernými stĺpmi a je označené ako kalamitný úsek. Plánovanou rekonštrukciou sa nahradí nebezpečná kritická časť jestvujúceho vzdušného VN vedenia zemným káblom v dĺžke cca 304m a vzdušné vedenie sa v danom úseku zdemontuje.


Dátum začatia stavebných prác: od 05/2023 do 07/2023

Prosíme Vás o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli.

V Štefanove nad Oravou, dňa 02.05.2023

PETROSTAV SK s.r.o.
Štefanov nad Oravou 132
027 44 Tvrdošín
IČO: 46278605, IČ-DPH: SK2023317065

.....
Ing. Peter Poláčik (konateľ, majiteľ)

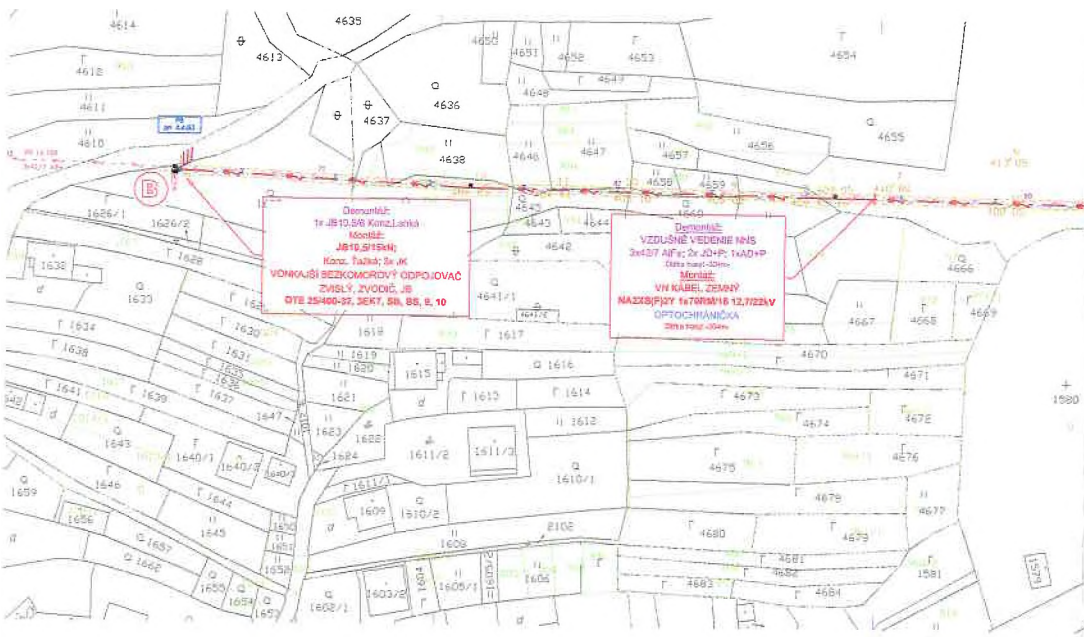

Objemník:
 Tr. JB10,8/8 Konz.Lanika
 Mesto:
 JB10,8/8/8
 Konz. fašák: 5x M
VONKÁŠI SEZKOMOVÝ ODPPOJVAČ
ZVÄSĽÝ ZVODIČ JB
OTE 25400-37, DEKT, SN, BS, E, 10

Dĺžka:
VZDUŠNÉ VEDENIE NMS
3x40/7 Al+P; 2x 20+P; 1xAD+P
 (dĺžka kábel: 30m)
 Montáž:
VH KABEL ŽEMNÝ
NAZKS/PJZY 1x70MM² 12,722xV
 OPROCHVANNIKA
 (20x40x100)

